




Factsheet coordinatore banche dati comparto UTIV (BSA)

Introduzione

La Filiale 5 (F5) di USTRA e l'unità territoriale 4 (UTIV) gestiscono varie banche dati al fine di garantire l'esercizio degli impianti BSA sulle strade nazionali. Tali banche dati necessitano di essere amministrate di modo che i loro dati siano sempre a giorno.

Diversi sono gli attori coinvolti nell'aggiornamento dei dati, pertanto affinché il processo di mutazione dei dati avvenga in maniera corretta, a partire dal 01.05.2015 il settore BEP della F5 ha creato la seguente figura: **Coordinatore banche dati BSA (C-BD)**.

Il C-BD, sotto mandato della F5, elabora il processo di aggiornamento dei dati e coordina, supporta e controlla il corretto deflusso di quest'ultimi. I costi derivanti da tali attività sono invece a carico dei singoli progetti che ne hanno generato l'esigenza.

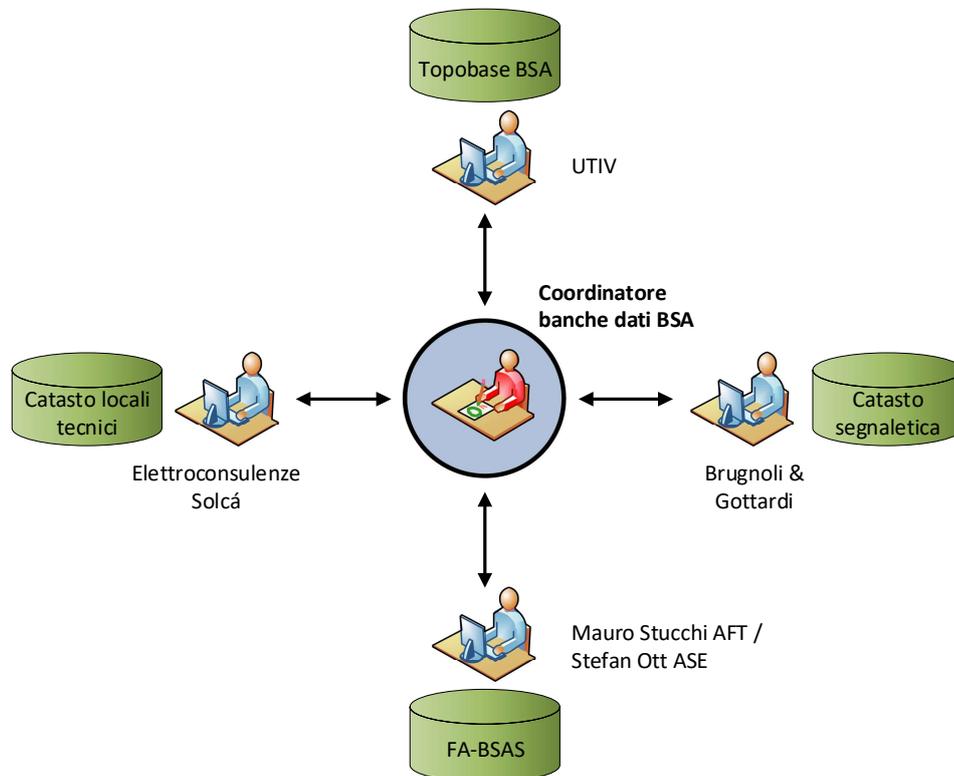


Banche dati

Denominazione	Responsabile	Ubicazione	Contenuti
Topobase BSA	UTIV	Presso UTIV	Geometria geografica ed occupazione dei tracciati cavi lungo la tratta a cielo aperto e le gallerie.
Catasto locali tecnici	Elettroconsulenze Solcá	SharePoint USTRA	Occupazione dei locali tecnici.
Catasto segnaletica	Brugnoli & Gottardi	SharePoint USTRA	Catasto di tutta la segnaletica verticale e turistica, delle telecamere e dei contatori traffico.
FA-BSAS	Mauro Stucchi AFT / Stefan Ott ASE	www.bsa-ch.ch	Inventario e rilievo dello stato degli impianti BSA secondo direttiva 13013.

Processo

Il C-BD conduce e supervisiona in prima persona il processo di mutazione dei dati dall'inizio sino alla fine. Parallelamente tiene aggiornato il giornale delle mutazioni in corso e concluse nell'ambito dei vari aggiornamenti e ne riferisce al settore BEP a scadenze regolari. I progetti che implicano l'aggiornamento delle banche dati possono essere di vario tipo: progetti della filiale, KbUH, ispezioni principali...

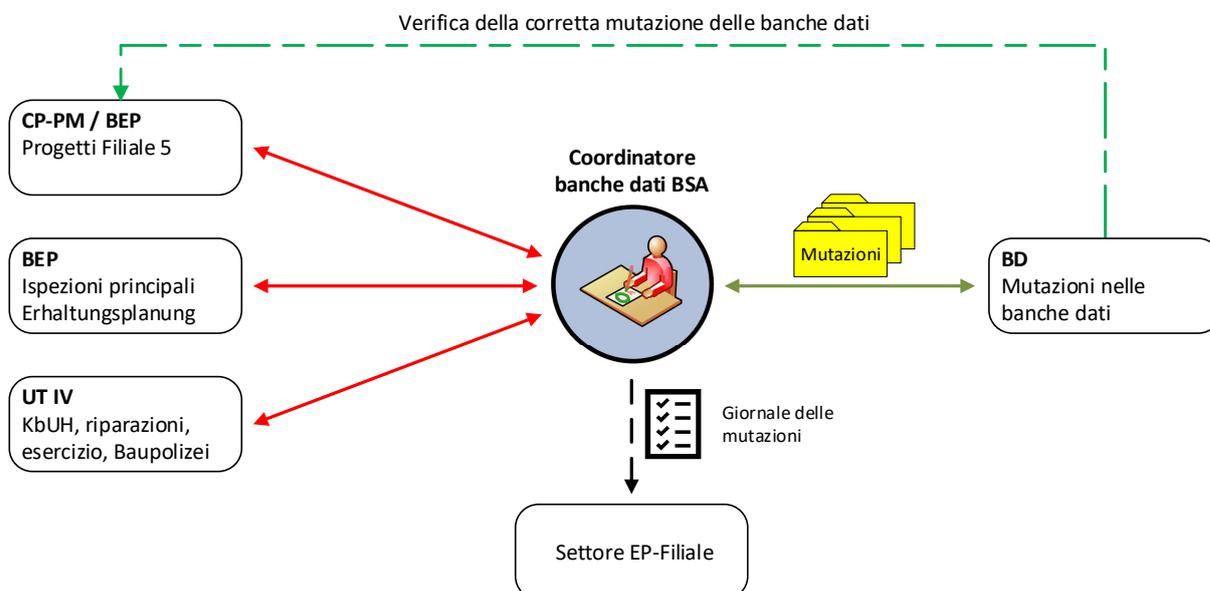

Note importanti

Il contenuto, la correttezza e la tempistica delle modifiche sono di competenza e responsabilità del progetto che ne ha causato l'esigenza, così come lo è il compito di annunciarsi per tempo al C-BD. Non compete al C-BD la verifica dei dati, ma unicamente la ricevibilità/plausibilità, pertanto nell'ambito del progetto va tenuto conto di verificare la correttezza dei dati nelle banche dati ad aggiornamento avvenuto.

Costi

Ogni costo derivante dalle attività di aggiornamento viene assunto dal progetto, il quale inoltre regola gli aspetti commerciali direttamente con i vari operatori coinvolti (indicati nella pagina precedente).

Contatto del C-BD BSA per il comparto UTIV

Mauro Stucchi, Tel.: 091 611 51 89, Cell.: 076 679 05 43, e-Mail: mauro.stucchi@toscano.ch
(AF TOSCANO AG, Via San Gottardo, 6532 Castione)

Autore: Mauro Stucchi
Data: 27. Maggio 2019
Versione: 1.0