




# Factsheet coordinatore banche dati comparto UTIV (BSA)

## Introduzione

La Filiale 5 (F5) di USTRA e l'unità territoriale 4 (UTIV) gestiscono varie banche dati al fine di garantire l'esercizio degli impianti BSA sulle strade nazionali. Tali banche dati necessitano di essere amministrati di modo che i loro dati siano sempre a giorno.

Diversi sono gli attori coinvolti nell'aggiornamento dei dati, pertanto affinché il processo di mutazione dei dati avvenga in maniera corretta, a partire dal 01.05.2015 il settore BEP della F5 ha creato la seguente figura: **Coordinatore banche dati BSA (C-BD)**.

Il C-BD, sotto mandato della F5, elabora il processo di aggiornamento dei dati e coordina, supporta e controlla il corretto deflusso di quest'ultimi. I costi derivanti da tali attività sono invece a carico dei singoli progetti che ne hanno generato l'esigenza.

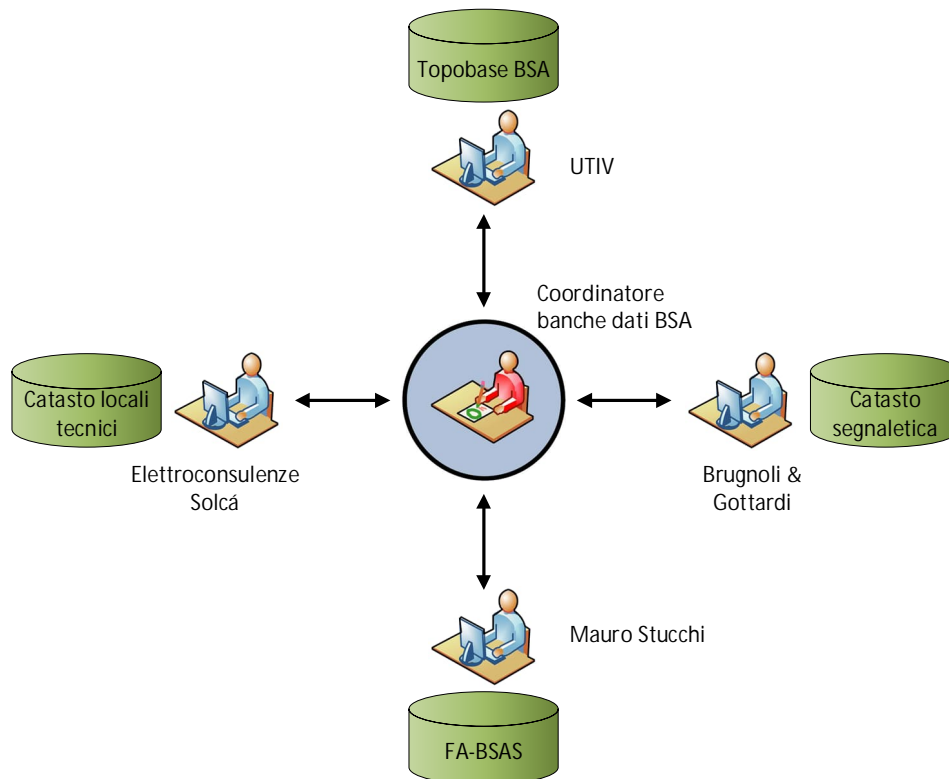


## Banche dati

Denominazione	Responsabile	Ubicazione	Contenuti
Topobase BSA	UTIV	Presso UTIV	Geometria geografica ed occupazione dei tracciati cavi lungo la tratta a cielo aperto e le gallerie.
Catasto locali tecnici	Elettroconsulenze Solcá	SharePoint USTRA	Occupazione dei locali tecnici.
Catasto segnaletica	Brugnoli & Gottardi	SharePoint USTRA	Catasto di tutta la segnaletica verticale e turistica, delle telecamere e dei contatori traffico.
FA-BSAS	Mauro Stucchi	<a href="http://www.bsa-ch.ch">www.bsa-ch.ch</a>	Inventario e rilievo dello stato degli impianti BSA secondo direttiva 13013.

## Processo

Il C-BD conduce e supervisiona in prima persona il processo di mutazione dei dati dall'inizio sino alla fine. Parallelamente tiene aggiornato il giornale delle mutazioni in corso e concluse nell'ambito dei vari aggiornamenti e ne riferisce al settore BEP a scadenze regolari. I progetti che implicano l'aggiornamento delle banche dati possono essere di vario tipo: progetti della filiale, KbUH, ispezioni principali...

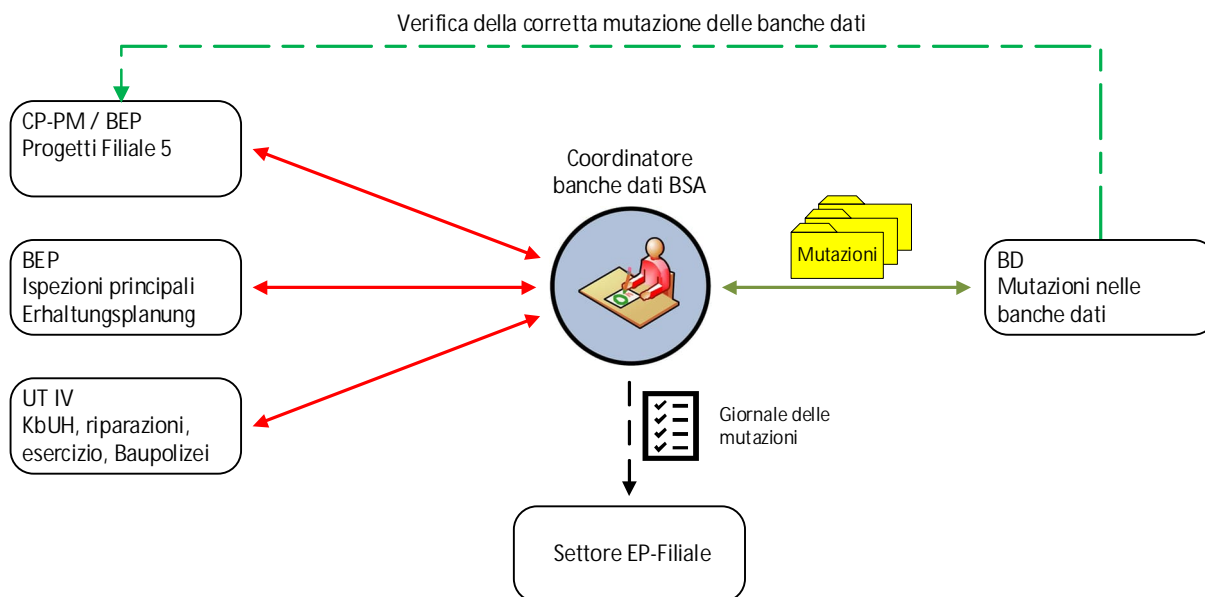

## Note importanti

Il contenuto, la correttezza e la tempistica delle modifiche sono di competenza e responsabilità del progetto che ne ha causato l'esigenza, così come lo è il compito di annunciarsi per tempo al C-BD. Non compete al C-BD la verifica dei dati, ma unicamente la ricevibilità/plausibilità, pertanto nell'ambito del progetto va tenuto conto di verificare la correttezza dei dati nelle banche dati ad aggiornamento avvenuto.

## Costi

Ogni costo derivante dalle attività di aggiornamento viene assunto dal progetto, il quale inoltre regola gli aspetti commerciali direttamente con i vari operatori coinvolti (indicati nella pagina precedente).

## Contatto del C-BD BSA per il comparto UTIV

Mauro Stucchi, Cell.: 076 679 05 43, e-Mail: [mauro.stucchi@maema.ch](mailto:mauro.stucchi@maema.ch)  
(MAEMA Engineering SA, Via alla Motta 3, 6517 Arbedo)

Autore: Mauro Stucchi  
Data: 23 gennaio 2023  
Versione: 1.2