


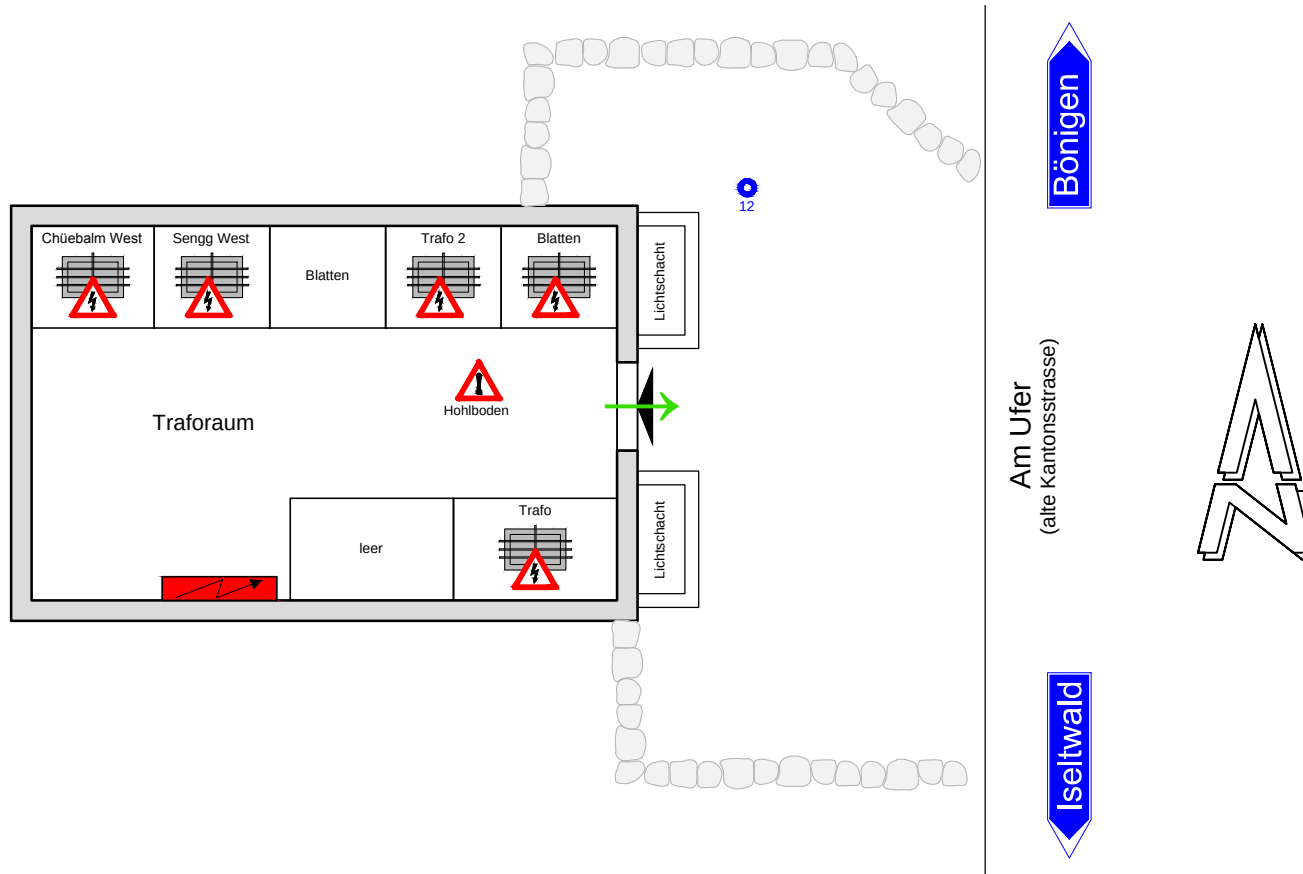

Legende:

- | | | | |
|--|---|--|-----------------|
| | Elektroinstallation mit Spannung über 1'000 Volt | | Zugang |
| | Elektroinstallation mit Spannung unter 1'000 Volt | | Fluchtweg |
| | ACHTUNG: Hohlboden | | Trafo |
| | | | Natursteine |
| | | | Überflurhydrant |

Kunstbauten
Trafostation Sengg Ost
km 28.4

Stand:

26.03.2015