


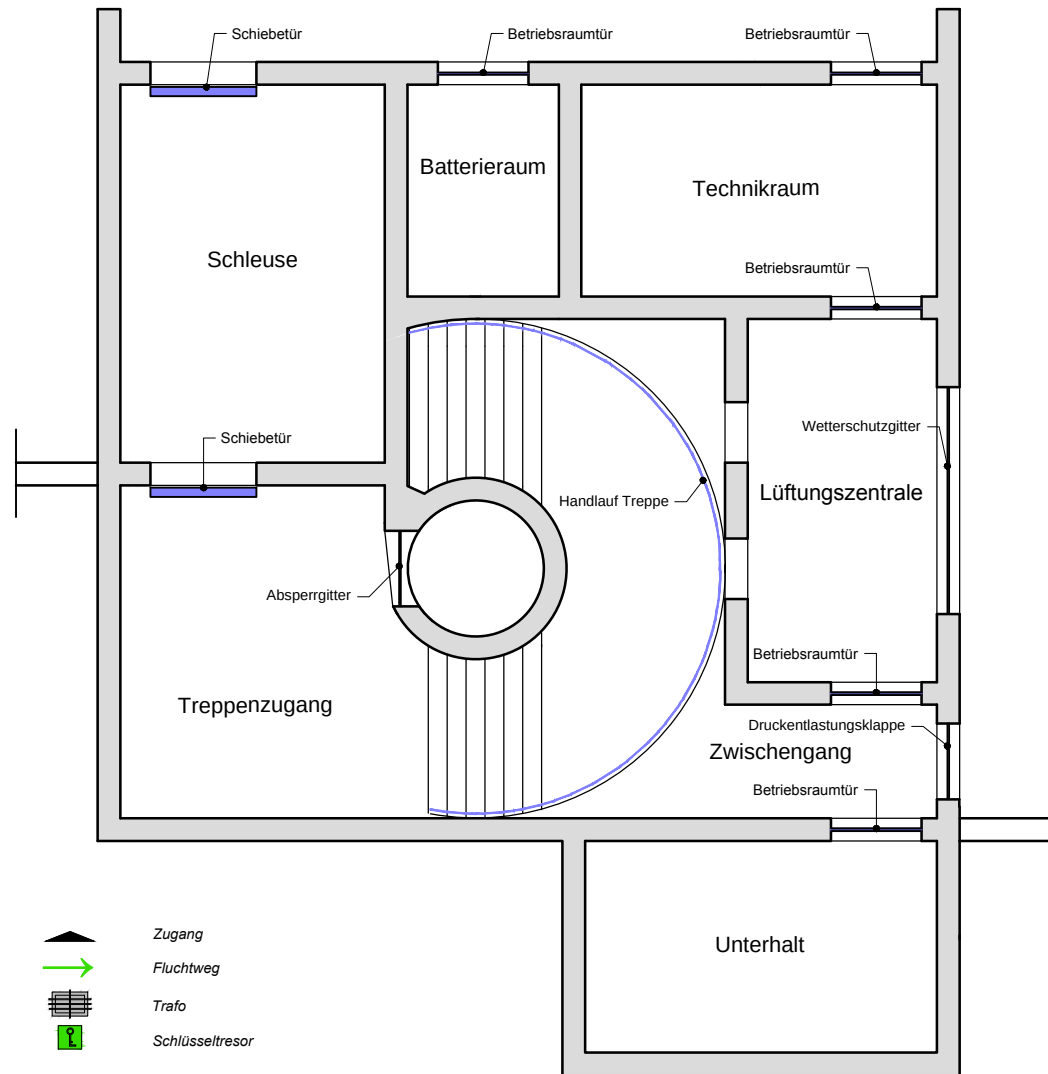

Legende:

-  Elektroinstallation mit Spannung über 1'000 Volt
-  Brandmeldezentrale
-  Elektroinstallation mit Spannung unter 1'000 Volt
-  Gefahr durch ätzende Stoffe
-  **ACHTUNG:** Hohlboden
-  Explosionsgefahr H_2 -Entwicklung

-  Zugang
-  Fluchtweg
-  Trafo
-  Schlüsseltresor

Kunstbauten

Schachtkopfgebäude FluSto Sengg

Stand:

26.03.2015