


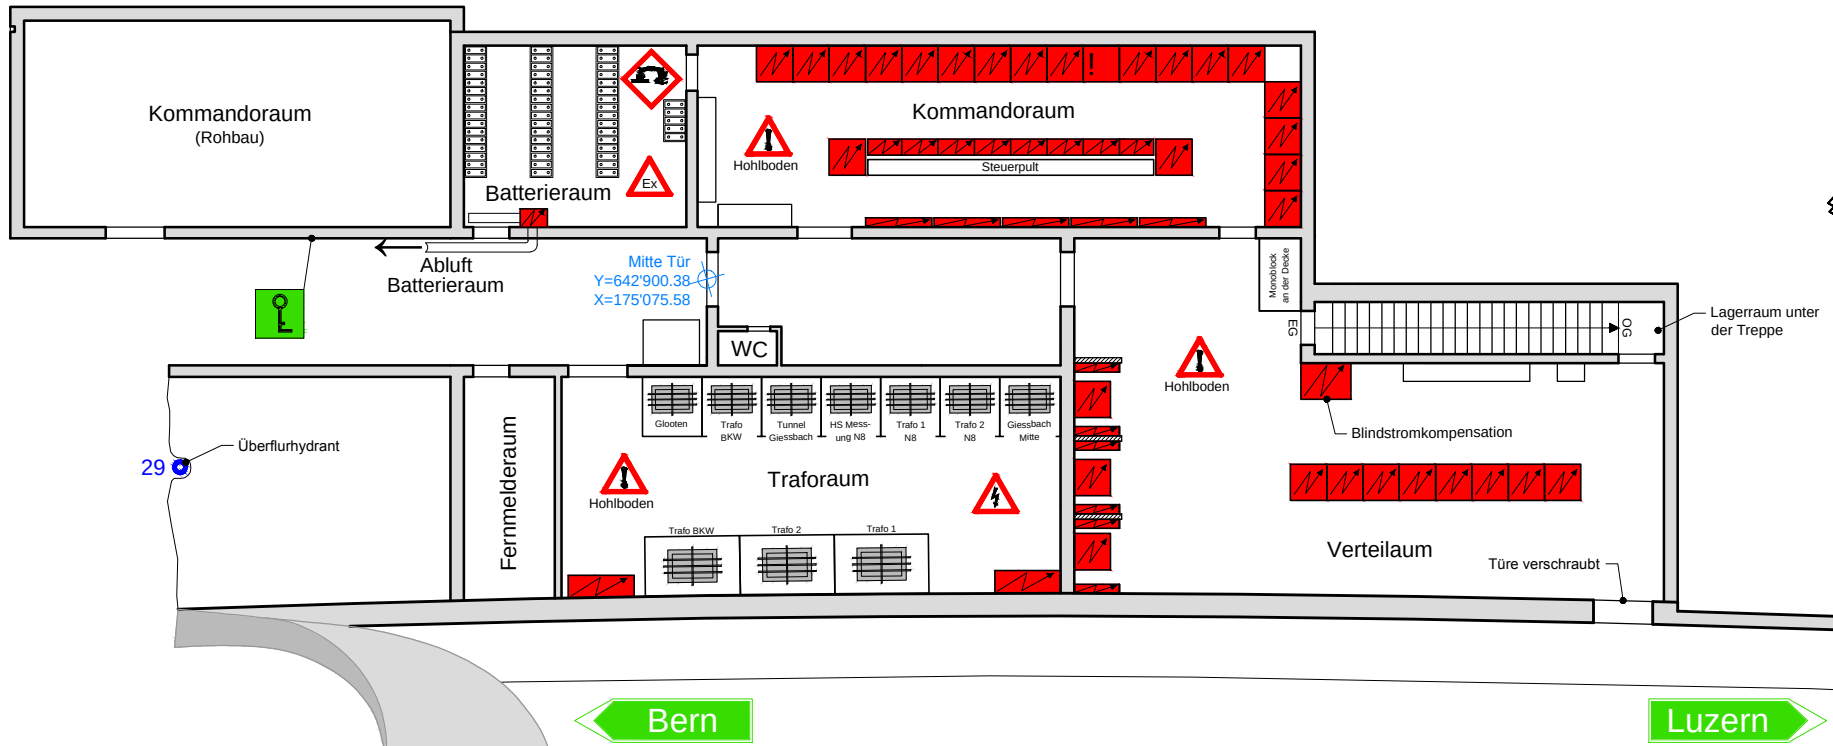

Legende:

- Elektroinstallation mit Spannung über 1'000 Volt
- Brandmeldezentrale
- Elektroinstallation mit Spannung unter 1'000 Volt
- Gefahr durch ätzende Stoffe
- ACHTUNG:** Hohlboden
- Explosionsgefahr H₂-Entwicklung

- Zugang
- Fluchtweg
- Trafo
- Schlüsseltresor

Kunstbauten

Tunnelzentrale Giessbach West EG
km 32.3

Stand:

26.03.2015